















SCHAAL 1:200

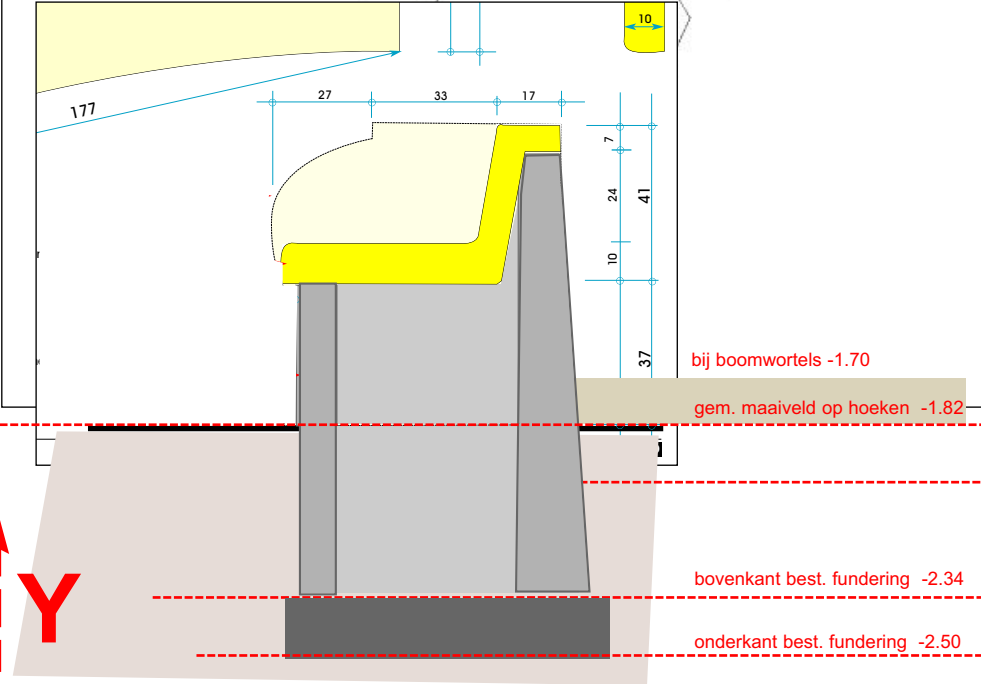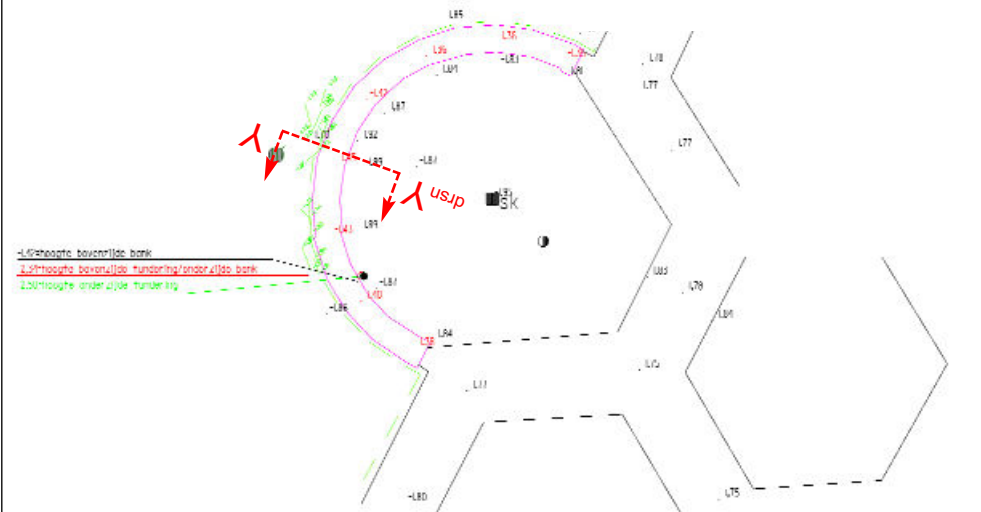

de bestaande (te slopen) toestand...vergeleken met...de nieuwe aanleg

## over de fundering 2

Van Krinkels ontving ik nadere inmetingen van de huidige situatie, met name van de aanleghoogten van de bestaande bank (en wel op het laagste punt). En een beschrijving van de diepteligging van de wortels.

Op basis van deze gegevens stelde ik dit schetsblad samen.

Daaruit blijkt dat voor de fundering een aanleghoogte van -1.80 voldoet.

Immers, de onderkant komt dan ruim boven de onderkant van de bestaande (te slopen) fundering.

Deze hoogte houdt tevens in dat het door mij in [Bank4a.pdf](#) voorgestelde inderdaad voorbarig is geweest: we kunnen ervan uitgaan dat de huidige sierbestrating gehandhaafd kan blijven (en dus bij de uitvoering afgedekt/ontzien!), en dat deze achteraf slechts wat aangestraat zal moeten worden.

Ik vraag u om even kritisch mee te denken en te reageren, om op het punt fundering in elk geval duidelijkheid te krijgen

Met groet,  
Geert Lebbing  
13 november 2009

